

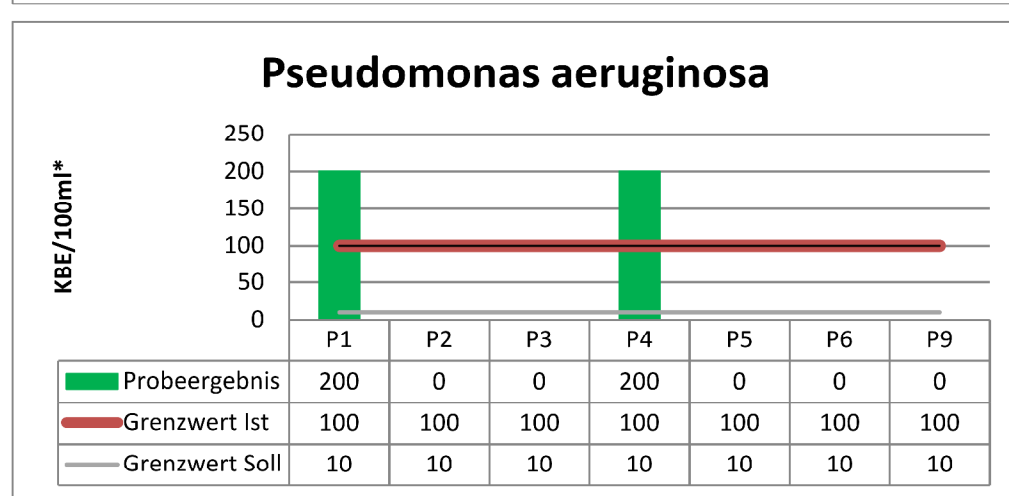
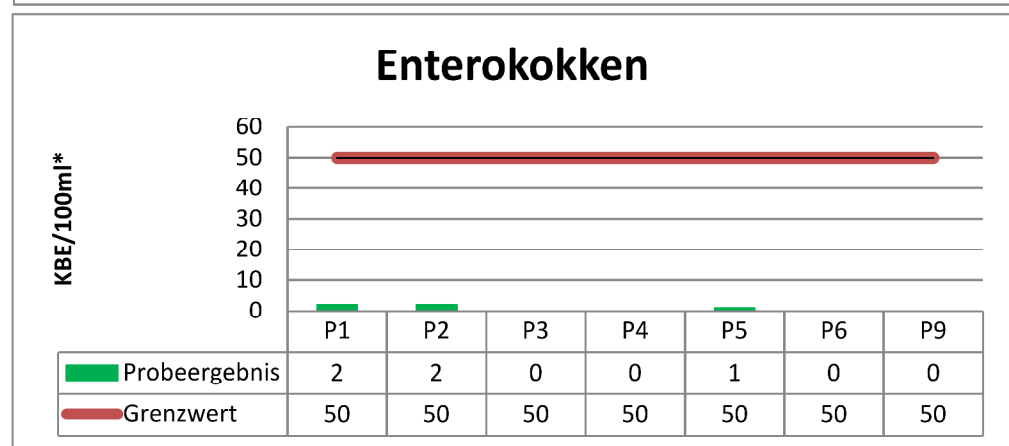
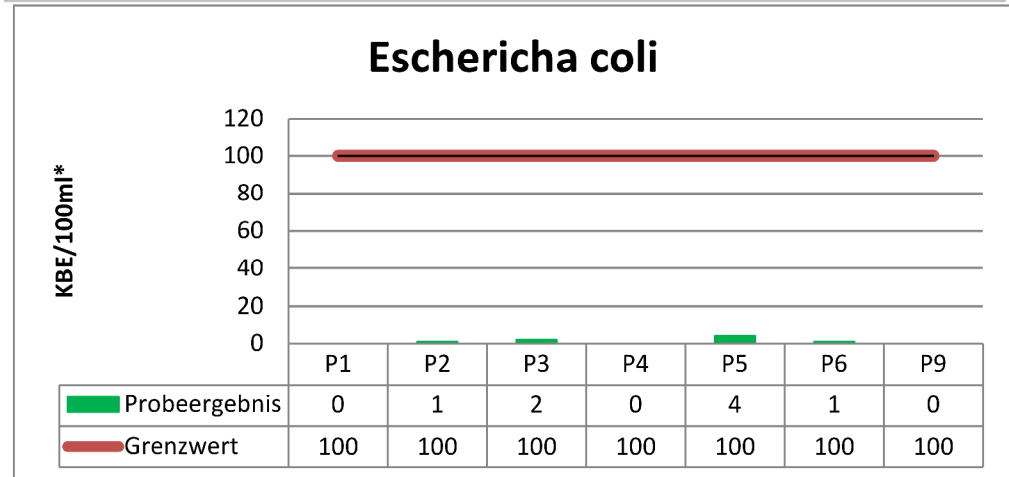
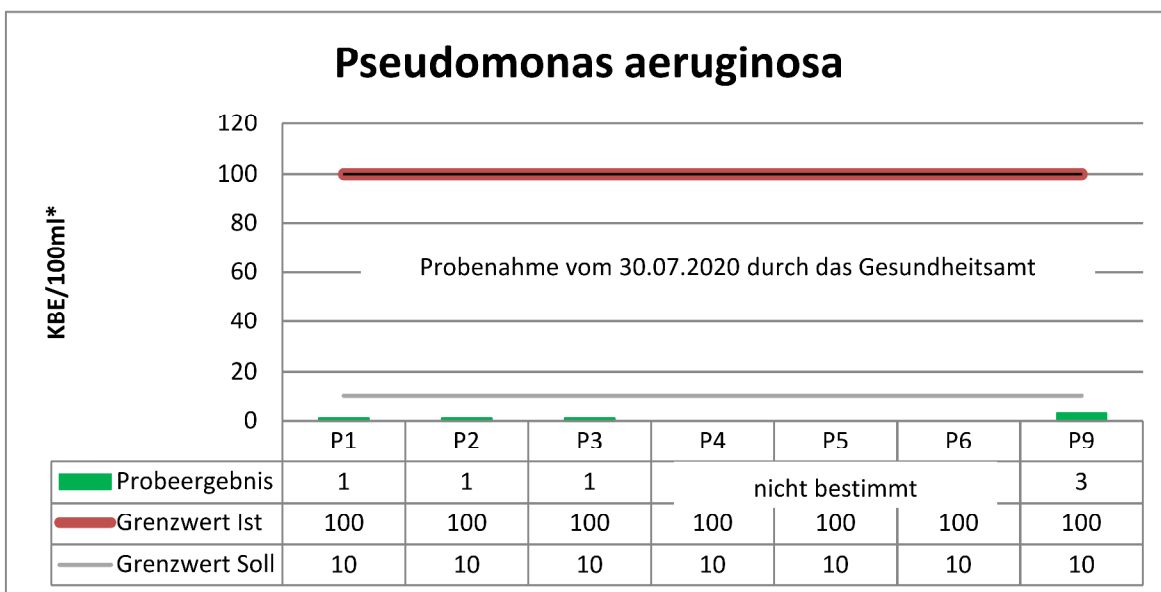


Hinweis: Die Probenahme in KW 31 am 29.07.2020 hat an zwei Probestellen eine *Pseudomonas aeruginosa*-Konzentration > 100 KBE/100ml gemessen. Alle übrigen Proben wurden mit 0 KBE / 100 mL festgestellt. Eine weitere Probennahme am 30.07.2020 durch das Gesundheitsamt Böblingen zeigt einen Maximalwert von 3 KBE / 100 mL. Damit wurde die erforderliche Nachprobe und die hiermit zu erbringende Bestätigung der Wasserqualität bereits vorgelegt. Die Ergebnisse auf der zweiten Seite aufgeführt.

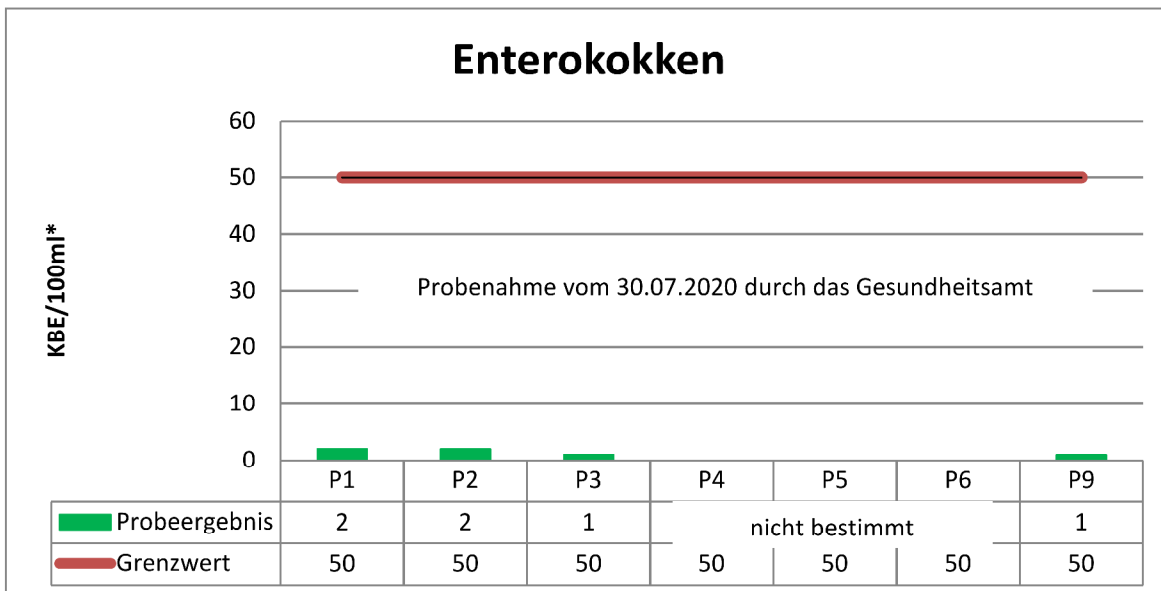

*Koloniebildende Einheit (KBE): Größe zur Quantifizierung von Mikroorganismen

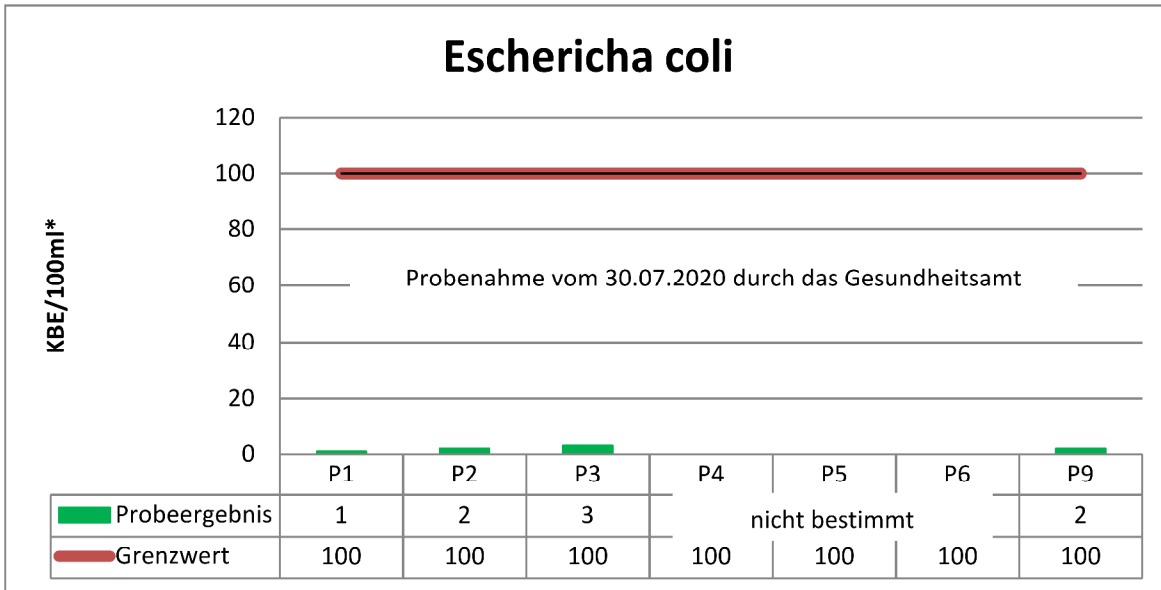

*Koloniebildende Einheit (KBE): Größe zur Quantifizierung von Mikroorganismen